

VERSTON EHTUS OÜ
Luite 19A
11313 TALLINN

**KATSEPROTOKOLL
NR 2865/13**

05.09.2013 nr 3-7/4564
Lk 1/1

Tellija VERSTON EHTUS OÜ – hr Kaspar Hillermaa
Tööülesanne Rae vallast Kõrtsi tee 5 võetud paekivi liiva fr 0/4 mm katsetamine.
Proovide kirjeldus Proov võeti 06.08.13 kell 10.30 ning toodi laborisse katsetamiseks 06.08.13 tellija esindaja poolt.
Proov oli tellija poolt tähistatud – paekivi liiv 0-4.
Laboris registreeriti proov registreerimisnumbriga 3646.

Katsetamine ja tulemused


Jrk nr	Omadus	Katsemeetod	Proovi		Katsetamise		Tähis
			nr	fr mm	fr mm	tulemus	
1.	Filtratsioonimoodul (maksimaalse tiheduse ja optimaalse veesisalduse juures)	GOST 25584-90 (Lisa 5)	3646	-	0/5	3,16 m/ööp	K ₁₀

2. Terakoostis EVS-EN 933-1:2012 (kuivsoelumine) järgi:

Reg. nr	Läbib sõela ava (mm) massi %-des	
	8	4
3646	100	93

3. Maksimaalne kuiv mahumass ja optimaalne veesisaldus määrati standard Proctor seadmega EVS-EN 13286-2:2010 meetodika kohaselt.

Reg nr	Katse fr mm	Märg mahumass Mg/m ³	Vee-sisaldus, %	Kuiv mahumass Mg/m ³	Optimaalne veesisaldus, %	Maksimaalne kuiv mahumass Mg/m ³
3646	0/4	1,97	5,9	1,86	7	1,87
		2,01	7,0	1,87		
		1,99	7,7	1,85		
		2,01	9,8	1,83		

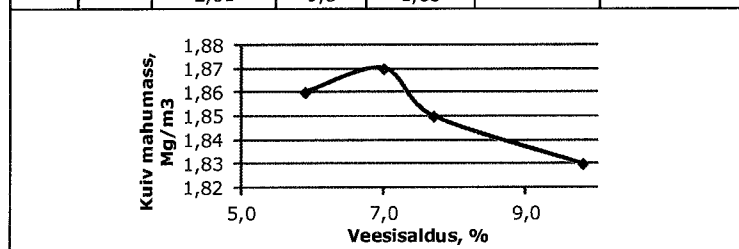

Saadud tulemused kehtivad ainult kirjeldatud proovide kohta.

Vastutav teostaja

Amet Labori peaspetsialist

Nimi Märtn Hain

Protokolli osaliseks kopeerimiseks tuleb taotleda labori kirjalik luba.

Labor väljastab ainult värvilise templiga katseprotokolle.